


RTS(1)

L1,L2,L3 3 NPE str. 50Hz 230/400V In = 32A

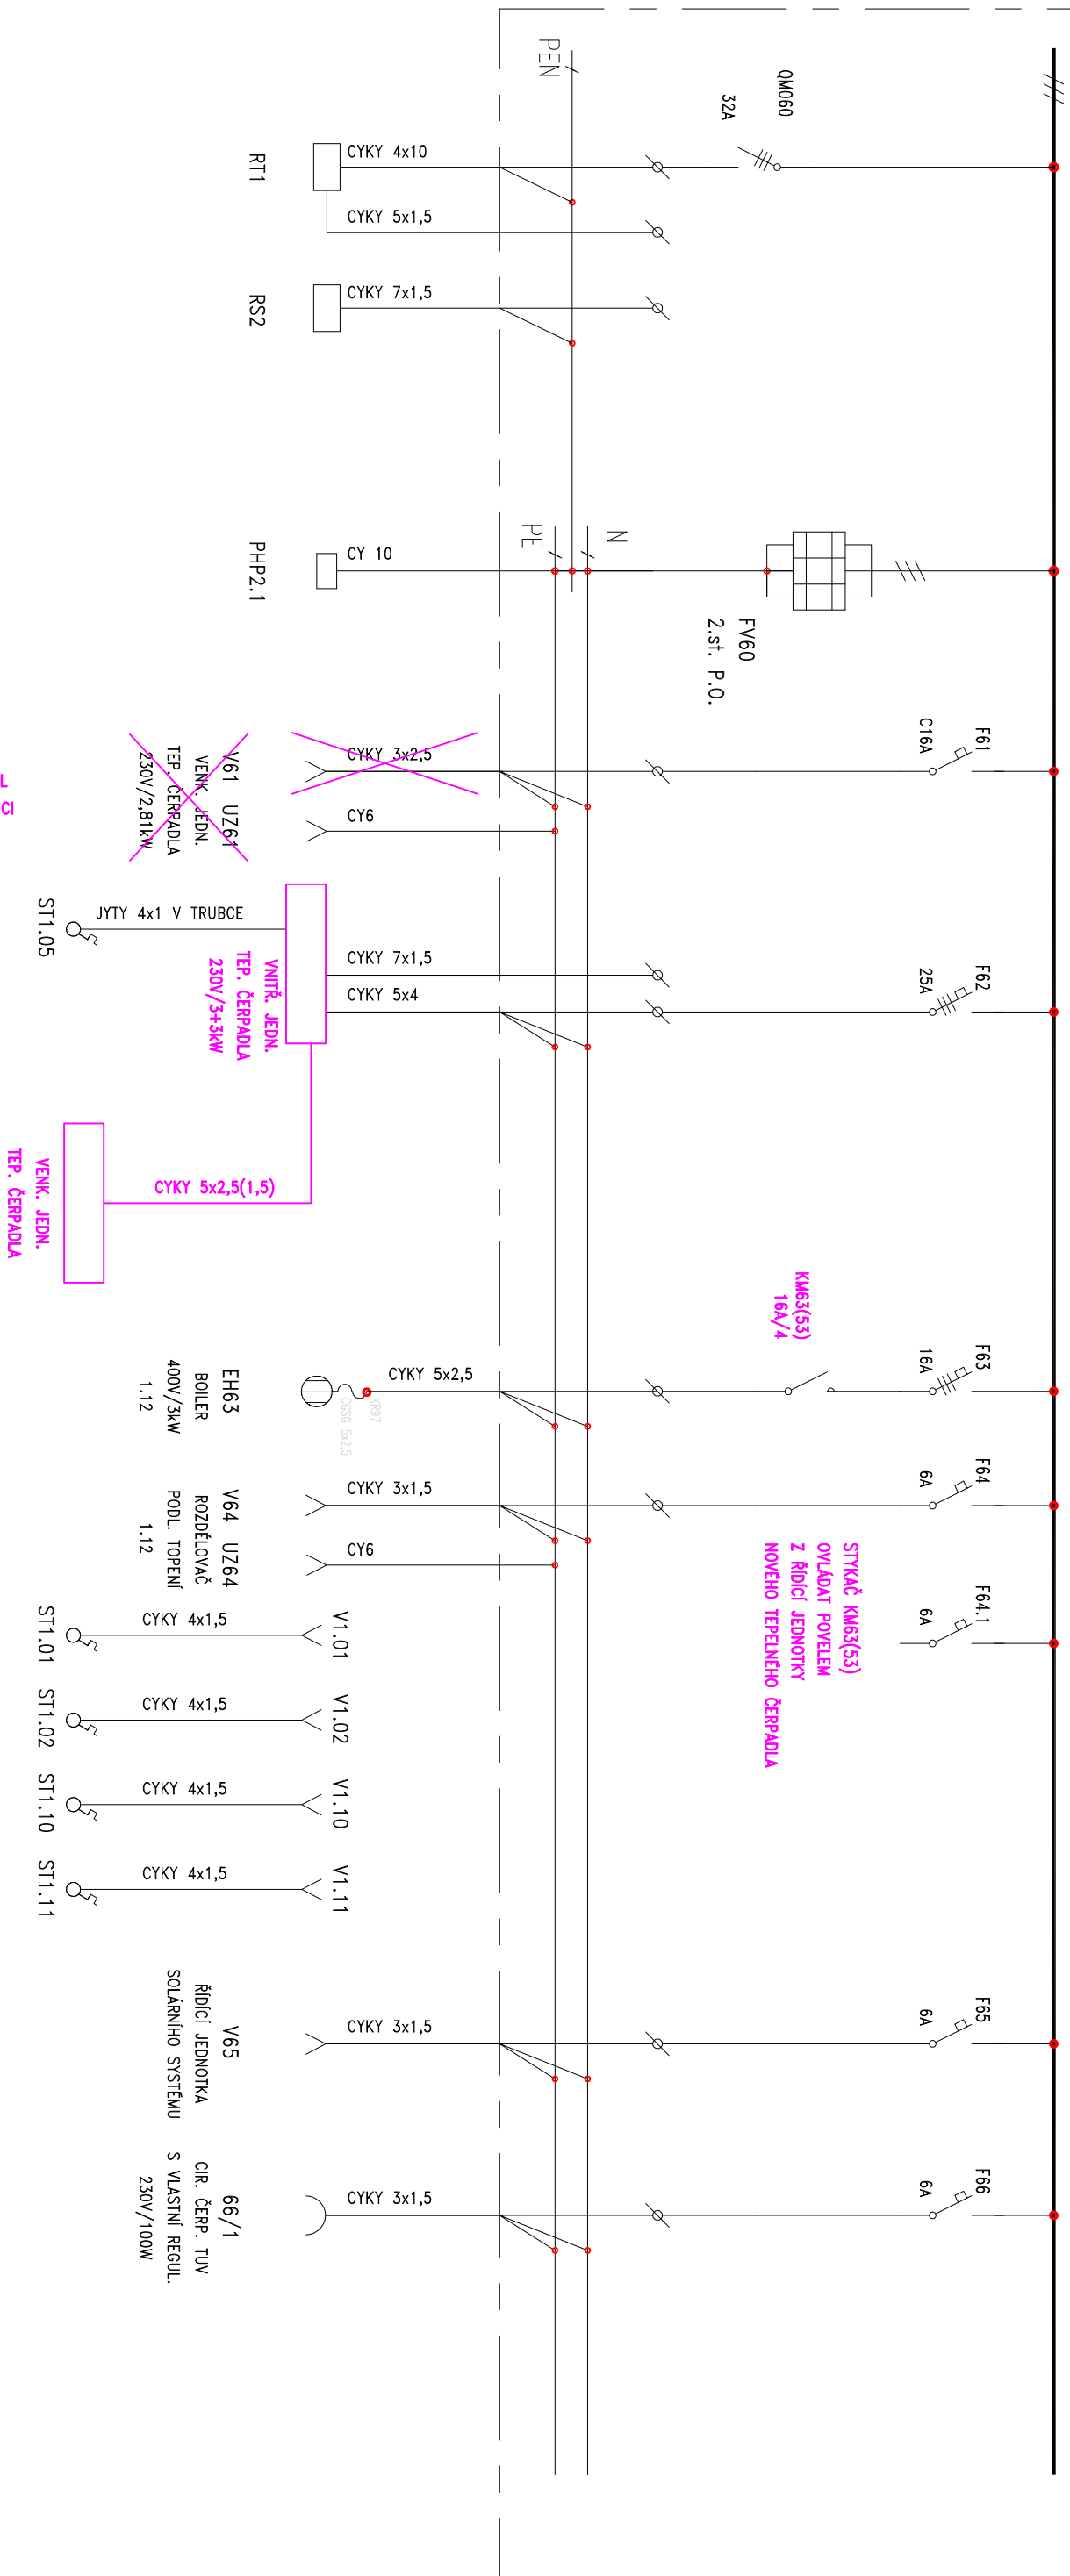

POZNÁMKA :
PŘED ZAHÁJENÍM HRUBÉ MONTÁŽE
BUDE UPŘESNĚNO, ZE KTERÉHO
ROZVÁDĚČE (RS1/RT1) BUDE PŘIPOJEN BOILER

ODPOJIT A KABEL
UKONČIT V KRABICI

VENK. JEDN.
TEP. ČERPADLA
230V/3+3kW

CYKY 5x2,5(1,5)

VENK. JEDN.
TEP. ČERPADLA

STYKAČ KM63(53)
OVLÁDAT POVELEM
Z ŘÍDÍČÍ JEDNOTKY
NOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>E-dir</div><div>5.1.0.0.</div><div>Kosice čp.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČ: 259 95 138 Tel.: 604 571 477 www.edir.cz</div></div>		
Pavel Novák	Pavel Novák	Pavel Novák			
INVESTOR:	Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany		FORMÁT	2x A4	Č. KOPIE
MÍSTO STAVBY:			DATUM	03.2023	
INSTALACE NOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DVOUBYTOVÝ DŮM TYP III			ÚČEL	DPS	
			MĚŘÍTKO		
F.1.4.4 ELEKTROINSTALACE			Č.ZAKAZKY	-	
			ZMĚNA		
ROZVÁDĚČ RT2(1) - ÚPRAVA			ČÁST PD	ČÍSLO VÝKRESU	
			F.1.4.4	03	